



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2025

№ 839

О внесении изменений в постановление от 01.04.2025 № 580 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234,


**постановляю:**

1. В постановление Администрации г. Белогорск от 01.04.2025 № 580 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск» внести следующие изменения:
  - 1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системе централизованного теплоснабжения городского округа города Белогорск,

Амурской области (далее - План действий) разработан на основании приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 №305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. приказа от 19.10.2021 №764/пр) и приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 28.10.2021 №28-од «Об утверждении регламента внесения информации по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (в ред. приказа от 28.03.2025 №110-од)».

- 1.2. Дополнить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск приложением № 1 согласно приложению, к настоящему постановлению.
- 1.3. Дополнить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск приложением № 2 согласно приложению, к настоящему постановлению.
- 1.4. Пункт 6.6. раздела 6 Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск изложить в следующей редакции: «ЕДДС оповещает отдел МКА в течении 20 минут с момента возникновения технологического нарушения, далее каждые 30 минут о плановых сроках устранения, прохождении и устранении технологического нарушения согласно приложению № 2 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского округа г. Белогорск».
2. Внести настоящее постановление в подраздел 7.3 раздела 7 «Управление городским хозяйством» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Разместить постановление на Официальном портале правовой информации города Белогорск [www.belogorck-npa.ru](http://www.belogorck-npa.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ-начальника МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» О.Н. Алексееву.

**Алгоритм взаимодействия**  
при возникновении и ликвидации аварийных ситуация на объектах ЖКХ.

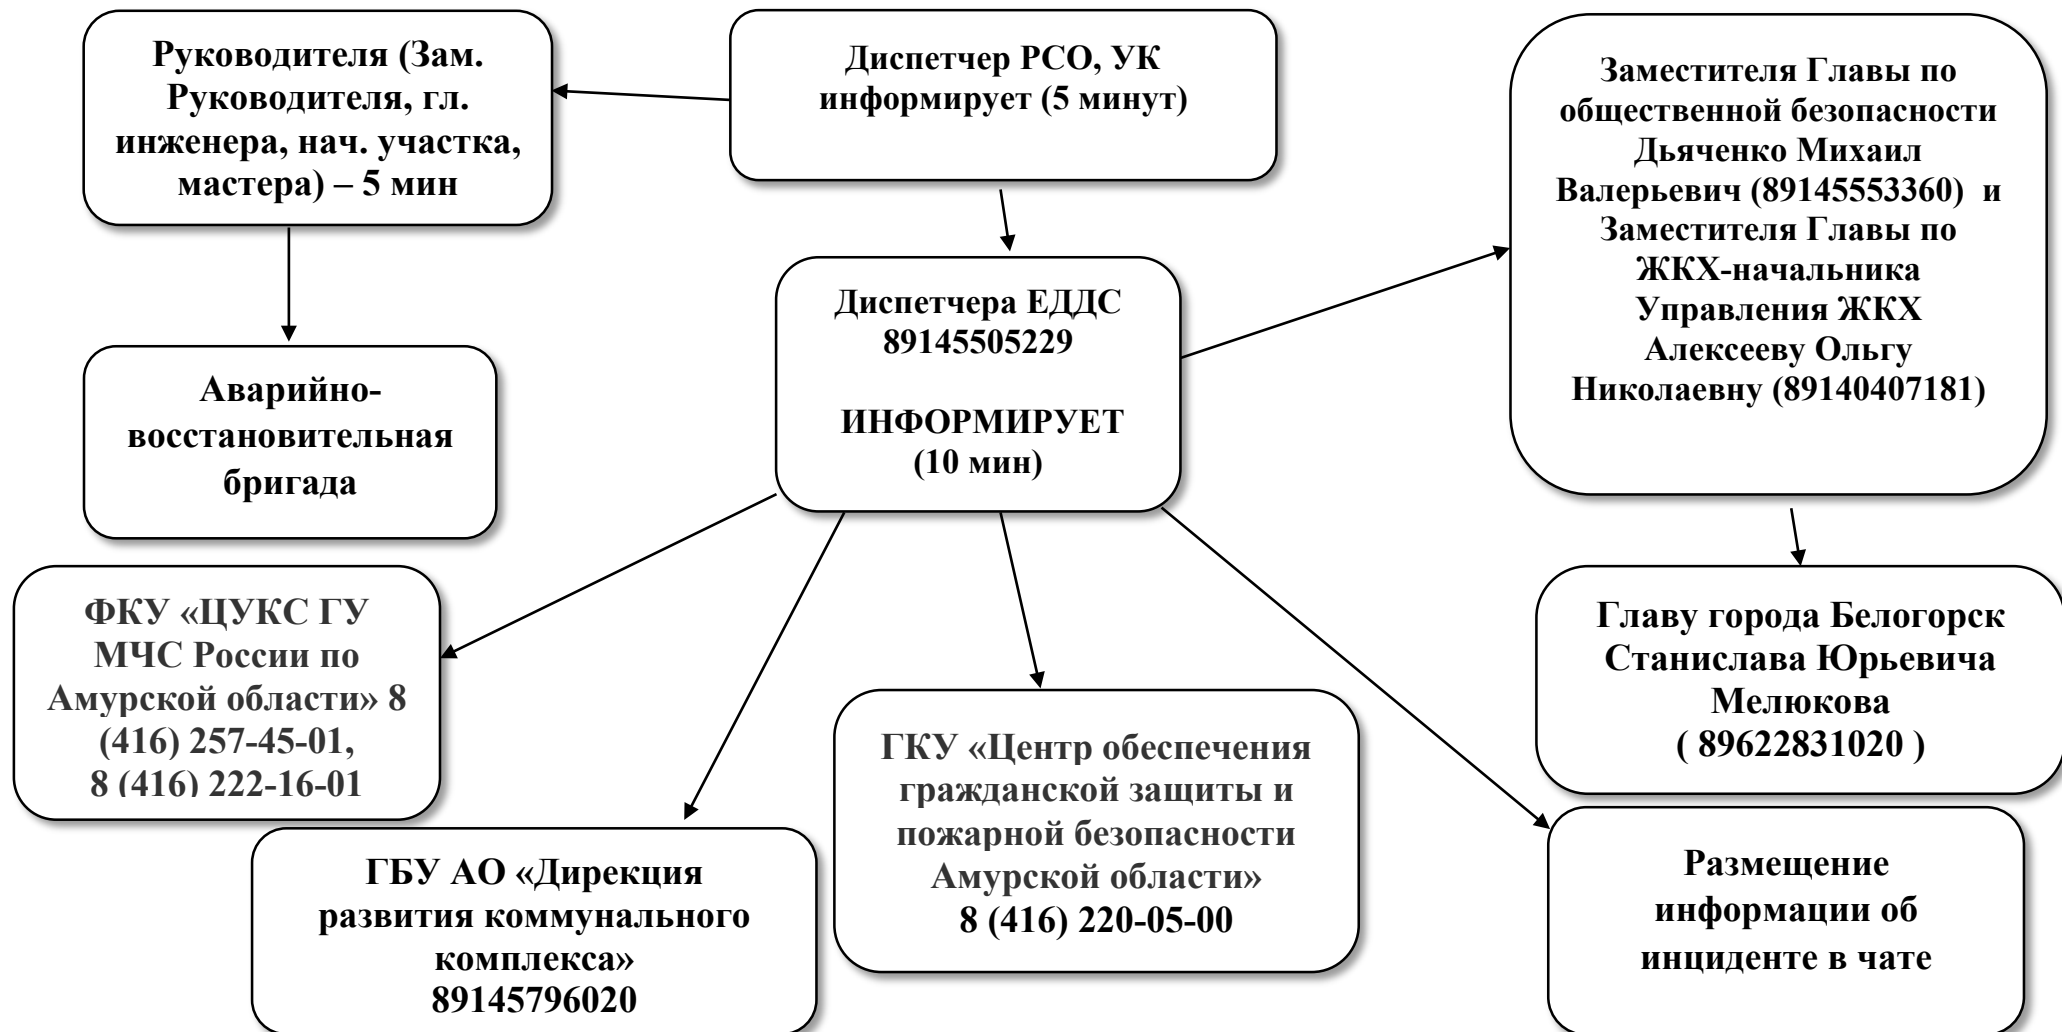

Приложение № 2

к постановлению  
Администрации г. Белогорск  
19.05.2025 № 839

**Регламентированные сроки восстановления ресурсоснабжения**

1	Сфера теплоснабжения	
1.1	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период	до 6 часов
1.2	Прекращение горячего водоснабжения	до 8 часов
2	Сфера электроснабжения	
2.1	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 процентов от заданной диспетчерским графиком, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей	до 8 часов
3	Сфера водоснабжения	
3.1	Разрушение или повреждение технических устройств до 8 (оборудования), сетей, приведшее к полному или частичному часов прекращению водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома	до 8 часов
3.2	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, нарушение технологических процессов, не приведшее к прекращению или ограничению холодного водоснабжения населённого пункта или отдельного его района, многоквартирного дома, жилого дома	-
4	Сфера водоотведения	
4.1	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, разрушение ил повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, приведшие к прекращению или ограничению отведения сточных вод	до 4 часов
4.2	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, разрушение ил повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, не приведшее к прекращению или ограничению отведения сточных вод	-
5	Сфера газоснабжения	
5.1	Разрушение или повреждение технических устройств, до 4 приведшие к полному или частичному ограничению режима часов газоснабжения потребителей	до 4 часов